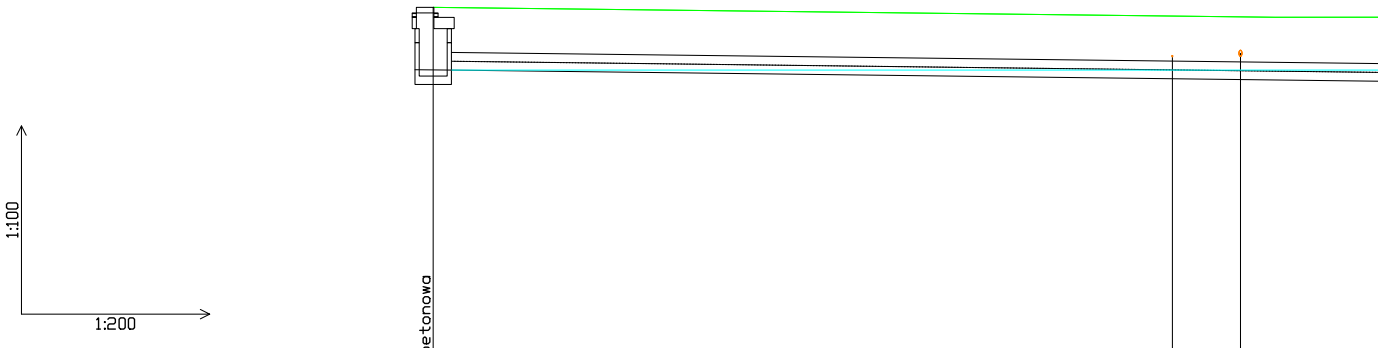

POZIOM PORÓWNAWCZY 124.00 m n.p.m.

| | Studzienka betonowa | eN Rz. 131.31 | t Rz. 131.36 |
|---|---|---|---|
| PROJEKTOWANA RZĘDNA TERENU | 132.18 | 132.02 | 132.01 |
| RZĘDNA DNA RUROCIĄGU | 131.06 | 130.91 | 130.89 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA RUROCIĄGU | 1.12 | 1.12 | 1.12 |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | 0.60% | | |
| MATERIAŁ, ŚREDNICA | PVC 315.0x9.20mm | | |
| ODLEGŁOŚĆ | 140.16 | 166.55 | 168.98 |

D21

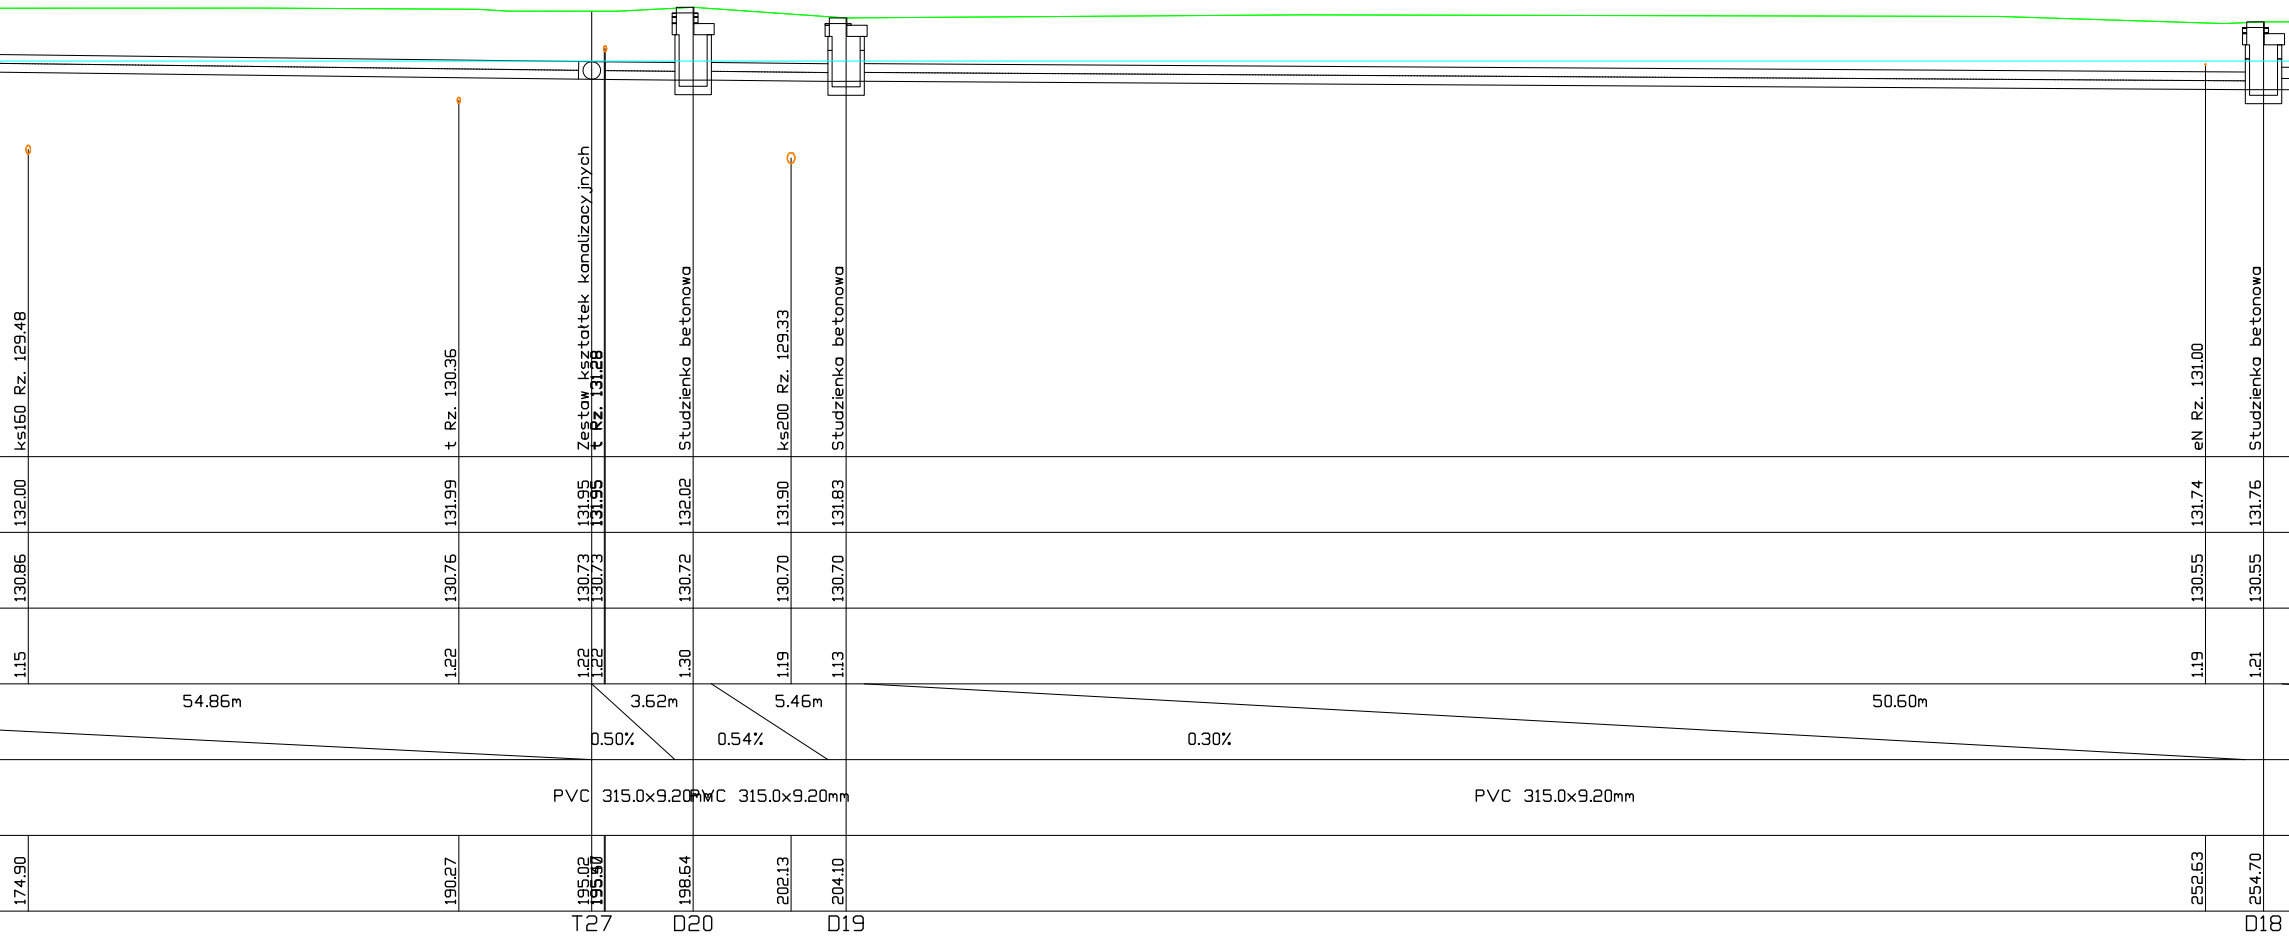
ks160 Rz. 129.48
t Rz. 130.36
Zestaw kształtek kanalizacy jnych
t Rz. 131.28
Studzienka betonowa
ks200 Rz. 129.33
Studzienka betonowa
eN Rz. 131.00
Studzienka betonowa
132.00
131.99
131.95
131.95
132.02
131.90
131.83
131.74
131.76
130.86
130.76
130.73
130.73
130.72
130.70
130.70
130.55
130.55
1.15
1.22
1.22
1.22
1.30
1.19
1.13
1.19
1.21
54.86m
3.62m
5.46m
50.60m
0.50%
0.54%
0.30%
PVC 315.0x9.20mm
PVC 315.0x9.20mm
PVC 315.0x9.20mm
174.90
190.27
195.02
195.50
198.64
202.13
204.10
252.63
254.70
T27
D20
D19
D18

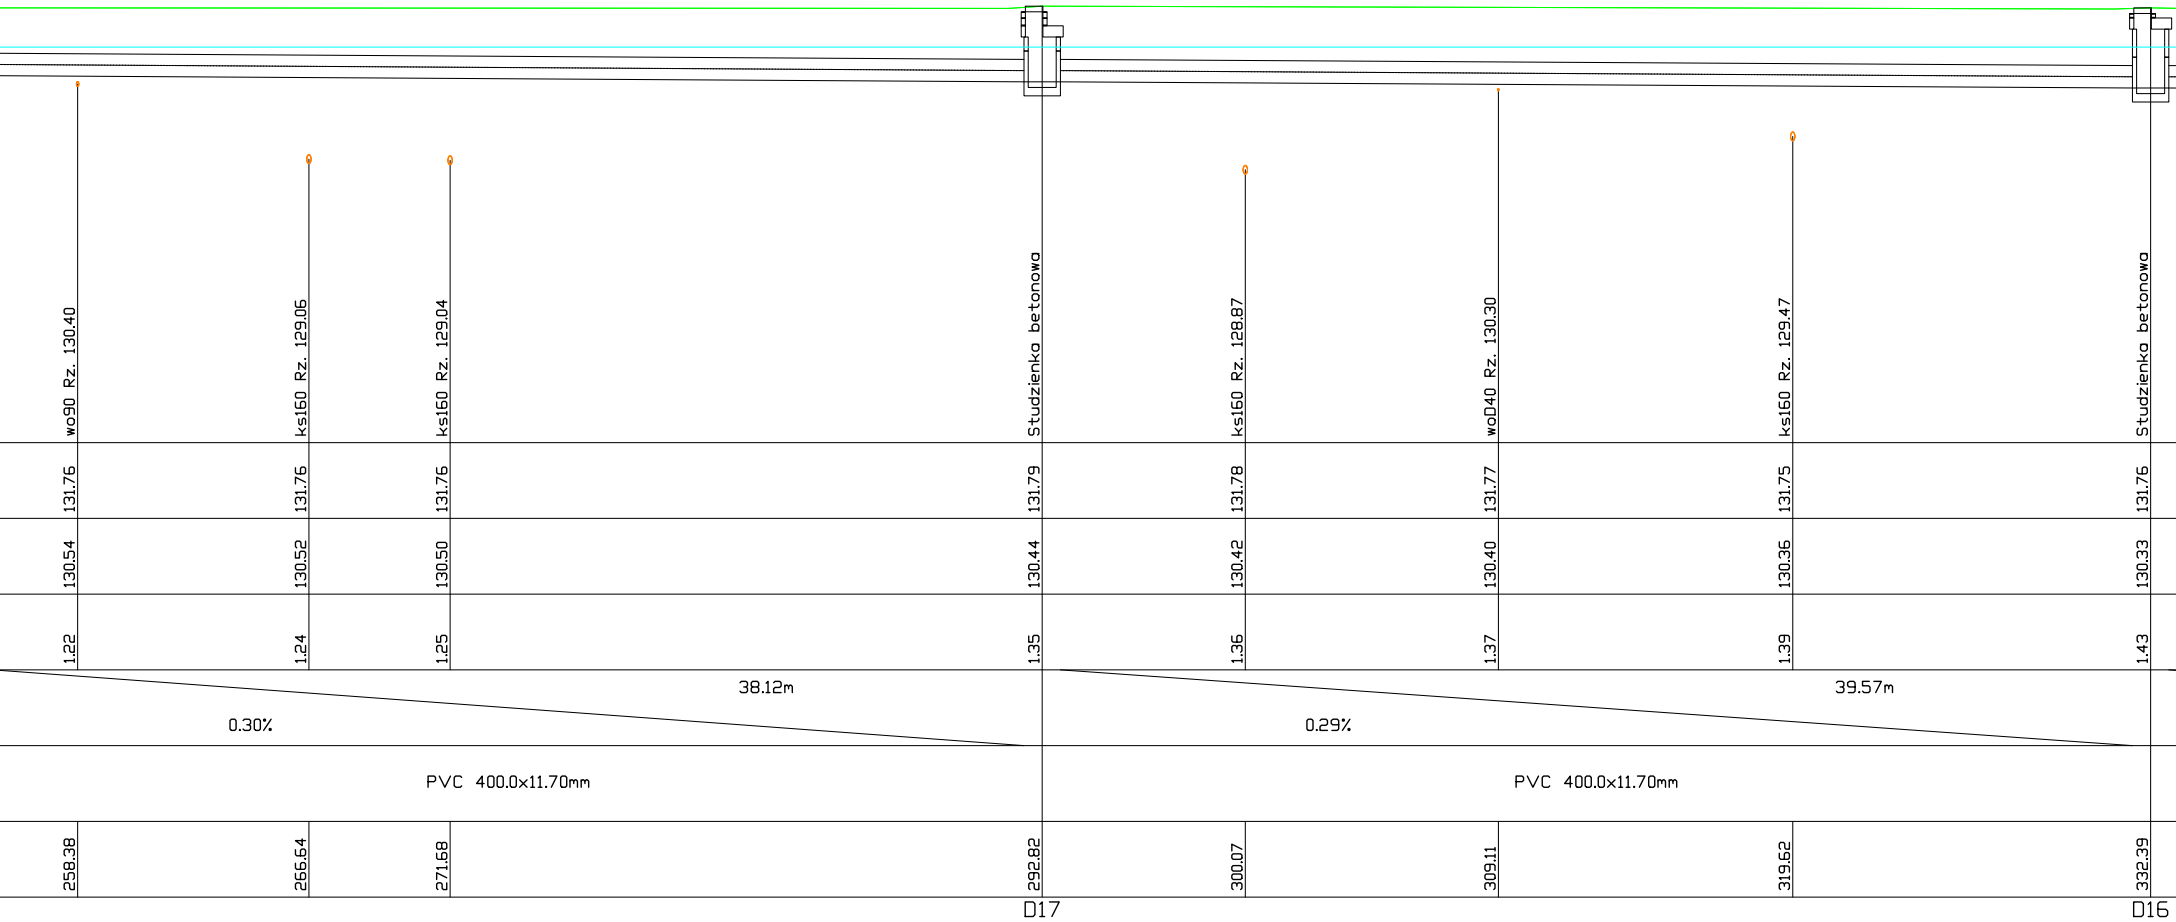
wo90 Rz. 130.40
ks160 Rz. 129.06
ks160 Rz. 129.04
Studzienka betonowa
ks160 Rz. 128.87
woD40 Rz. 130.30
ks160 Rz. 129.47
Studzienka betonowa
131.76
131.76
131.76
131.79
131.78
131.77
131.75
131.76
130.54
130.52
130.50
130.44
130.42
130.40
130.36
130.33
1.22
1.24
1.25
1.35
1.36
1.37
1.39
1.43
38.12m
0.30%
39.57m
0.29%
PVC 400.0x11.70mm
PVC 400.0x11.70mm
258.38
266.64
271.68
292.82
300.07
309.11
319.62
332.39
D17
D16

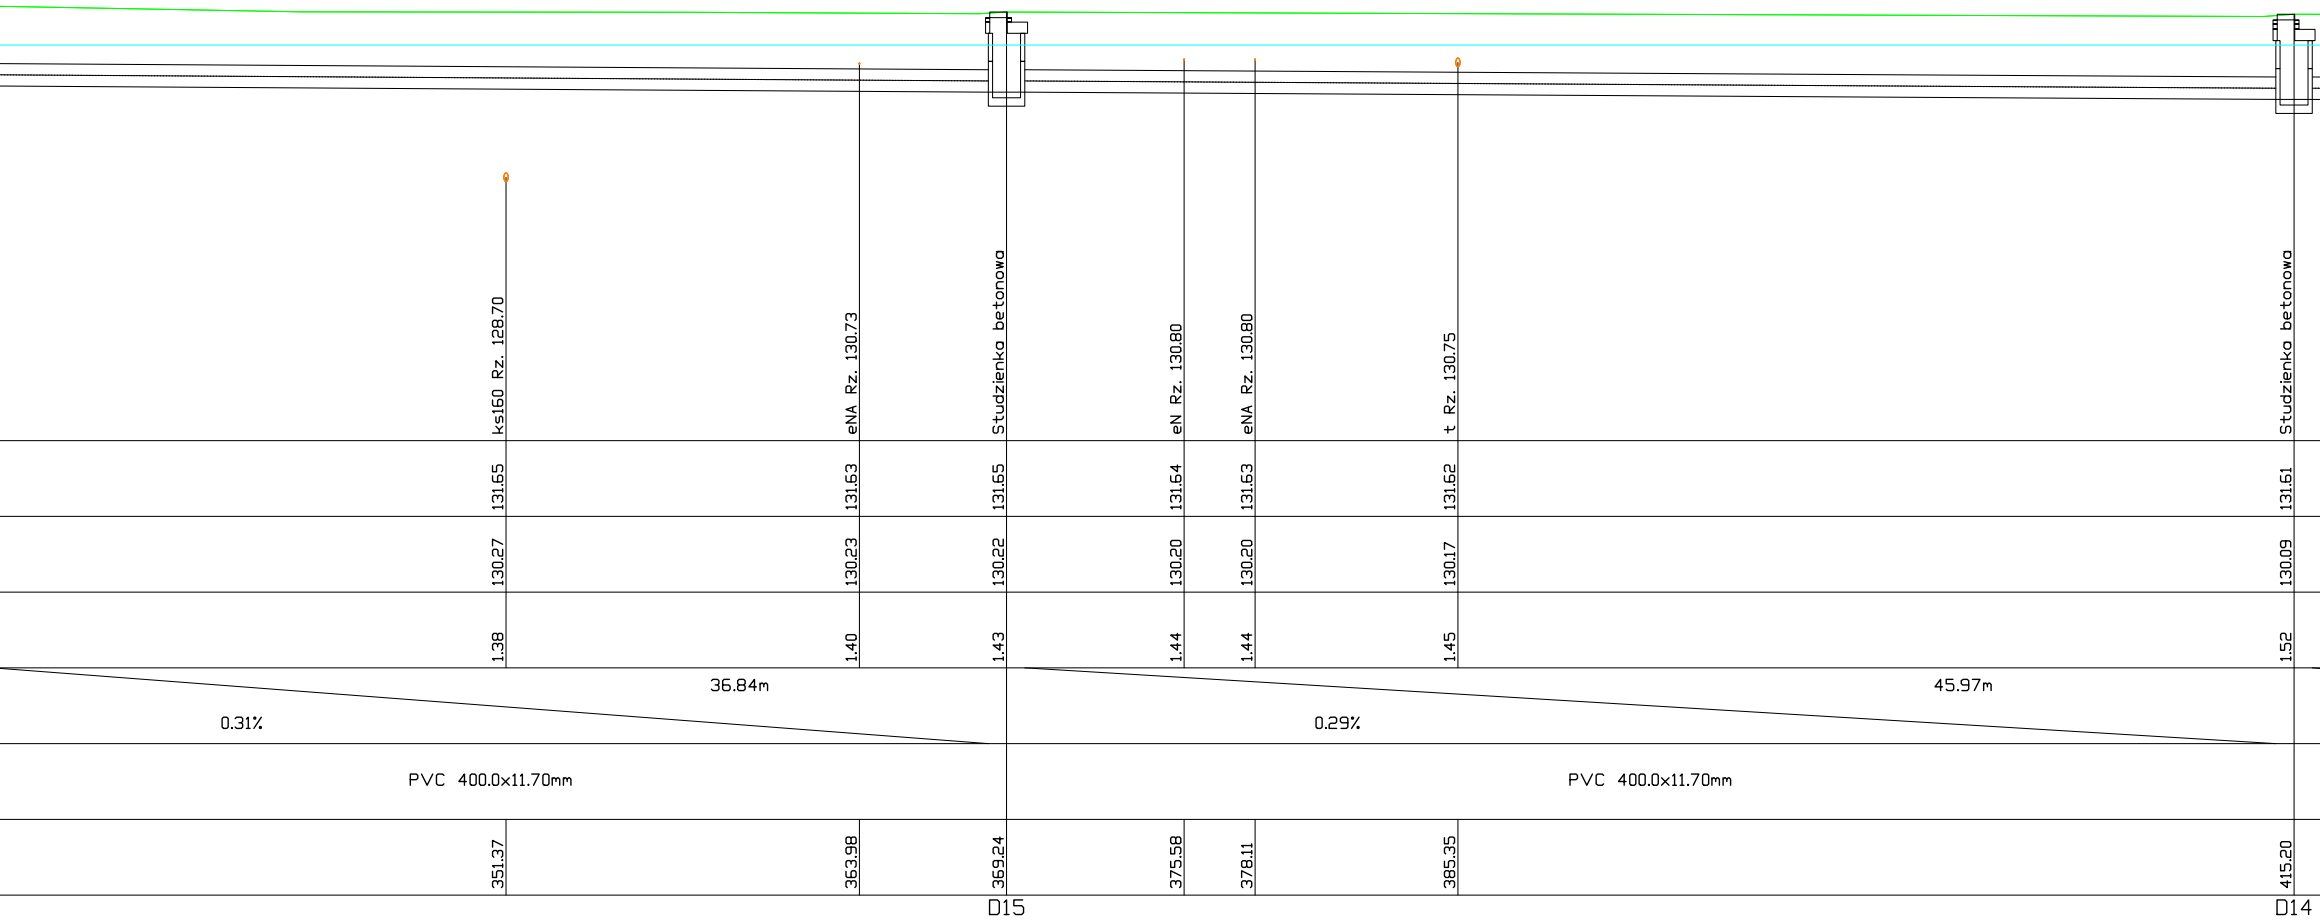
ks160 Rz. 128.70
eNA Rz. 130.73
Studzienka betonowa
eN Rz. 130.80
eNA Rz. 130.80
t Rz. 130.75
Studzienka betonowa
131.65
131.63
131.65
131.64
131.63
131.62
131.61
130.27
130.23
130.22
130.20
130.20
130.17
130.09
1.38
1.40
1.43
1.44
1.44
1.45
1.52
36.84m
0.31%
45.97m
0.29%
PVC 400.0x11.70mm
PVC 400.0x11.70mm
351.37
363.98
369.24
375.58
378.11
385.35
415.20
D15
D14



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eN Rz. 130.73 | ks200 Rz. 128.25 | ks90 Rz. 130.60 | wo90 Rz. 130.59 | Studzienka betonowa | Studzienka betonowa | Wolny wylot |
| 131.61 | 131.60 | 131.60 | 131.59 | 131.62 | 131.67 | 131.60 |
| 130.08 | 130.07 | 130.06 | 130.03 | 129.99 | 129.92 | 129.90 |
| 1.52 | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.63 | 1.75 | 1.70 |
| | | | | 34.66m<br>0.30% | 31.21m<br>0.22% | 11.36m<br>0.15% |
| | | | | PVC 400.0x11.70mm | PVC 400.0x11.70mm | PVC 400.0x11.70mm |
| 418.11 | 424.16 | 426.65 | 434.41 | 449.86 | 481.07 | 492.42 |
| | | | | D13 | D12 | WL3 |

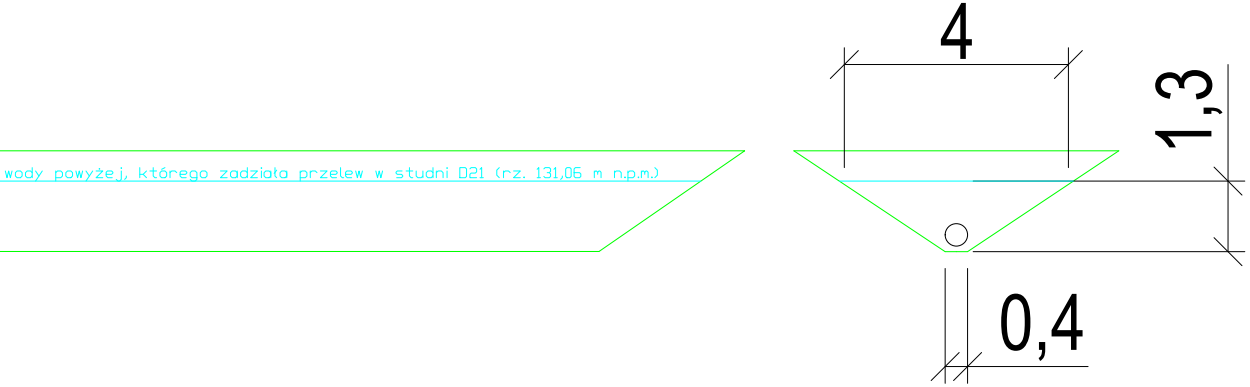
4
1,3
wody powyżej, którego zadziała przelew w studni D21 (rz. 131,06 m n.p.m.)
0,4

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jednostka projektowa | | | Zamawiający /Inwestor | |
| PRACOWNIA PROJEKTOWO INŻYNIERSKA Nowicki<br>ul. Różana 5/1<br>55-200 Oława | | | Powiatowy Zarząd Drogowy<br>plac Zamkowy 18<br>55-200 Oława | |
| nazwa zadania | | | tytuł rysunku | |
| Przebudowa drogi w Jaczkowicach | | | Profil podłużny kolektora deszczowego (zlewnia nr 3) | |
| imie i nazwisko | specjalność | funkcja | nr uprawnień | podpis |
| mgr inż. Tomasz Kułakowski | instalacyjna-sanitarna | projektant | 131/DOŚ/15 | |
| branża | data | skala | nr rysunku | |
| sanitarna | XII 2023 | 1:100 / 1:200 | IS.02b | |